


Uwaga: Projektuje się wymianę istniejącej kraty łukowej na sito kanałowe. Wymaga to demontażu kraty łukowej oznaczenie nr. 1 na rysunku wraz z napędem i skrzynką sterowniczą.

Uwaga: Projektuje się wymianę istniejących pomostów i barier na metalowe ze stali gatunek: S355

(dawne oznaczenie 18G2A), cynkowana o kategorii odporności C4 (silna) zgodnie z PN-EN ISO 12944-2

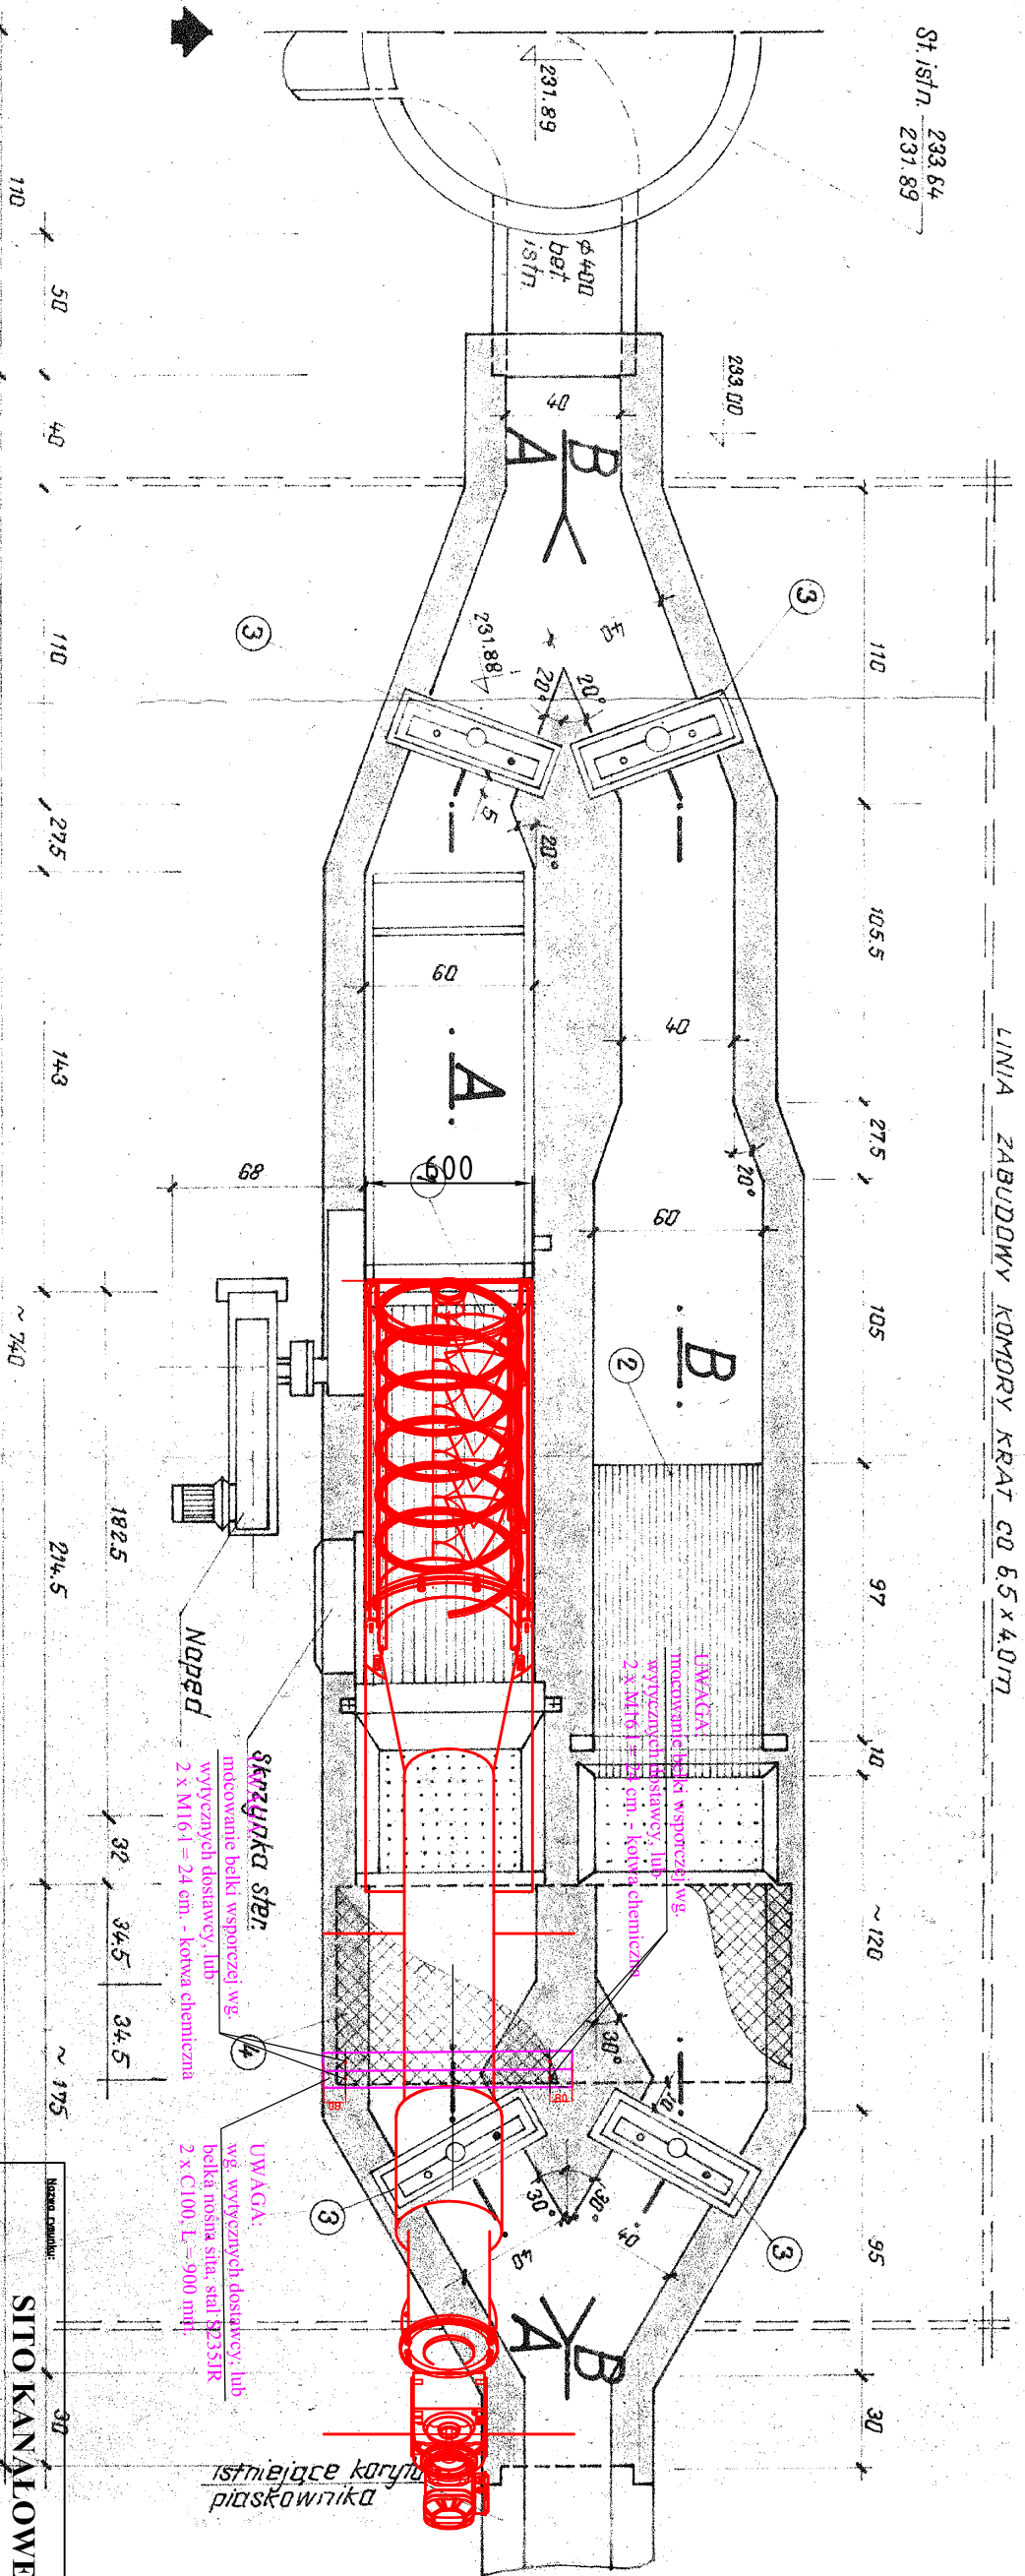

Nazwa zadania:					
30					
SITO KANAŁOWE - RZUT					
Data: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZAKRĘCZE, GMINA MAŁOGOSZCZ <i>Komora kęty - obiekt 10</i>					
Fotomoduł:		Specyfikator	Wzrost modułu	Czas	Data
mgr inż. D. SZLZ		INST-IL-INŻ.	KI - 178/90		02.2015c.
Autor:					
mgr inż. K. JORDANIEWICZ		KONSTRUKCJE	KI - 219/2		02.2015c.
Specyfikator					
mgr inż. A. WOJCIATYC		INST-AL-BEL.	GI-JH-		02.2015c.
		50	7342/170/2		
Nr. zadania: 2					
Stade: 1:10					
Student: PR/PW					
Procento ul. Wołoszowska 30/70 28-512 Kleśce					