


Obiekt nr. 10 – komora krat.
 Uwaga: Projektuje się wymianę istniejącej kraty łukowej na sito kanałowe. Wymaga to demontażu kraty łukowej wraz z osprzętem i zabudowy sita kanałowego. Krata rzadka pozostaje bez zmian.

Przewiduje się wymianę pomostów i barierki na stalowe ze stali nierdzewnej typ stali: austenityczna, gatunek stali 316, gatunek stali (typu stali) wg PN-EN 10088 1.4401 / 1.43404.

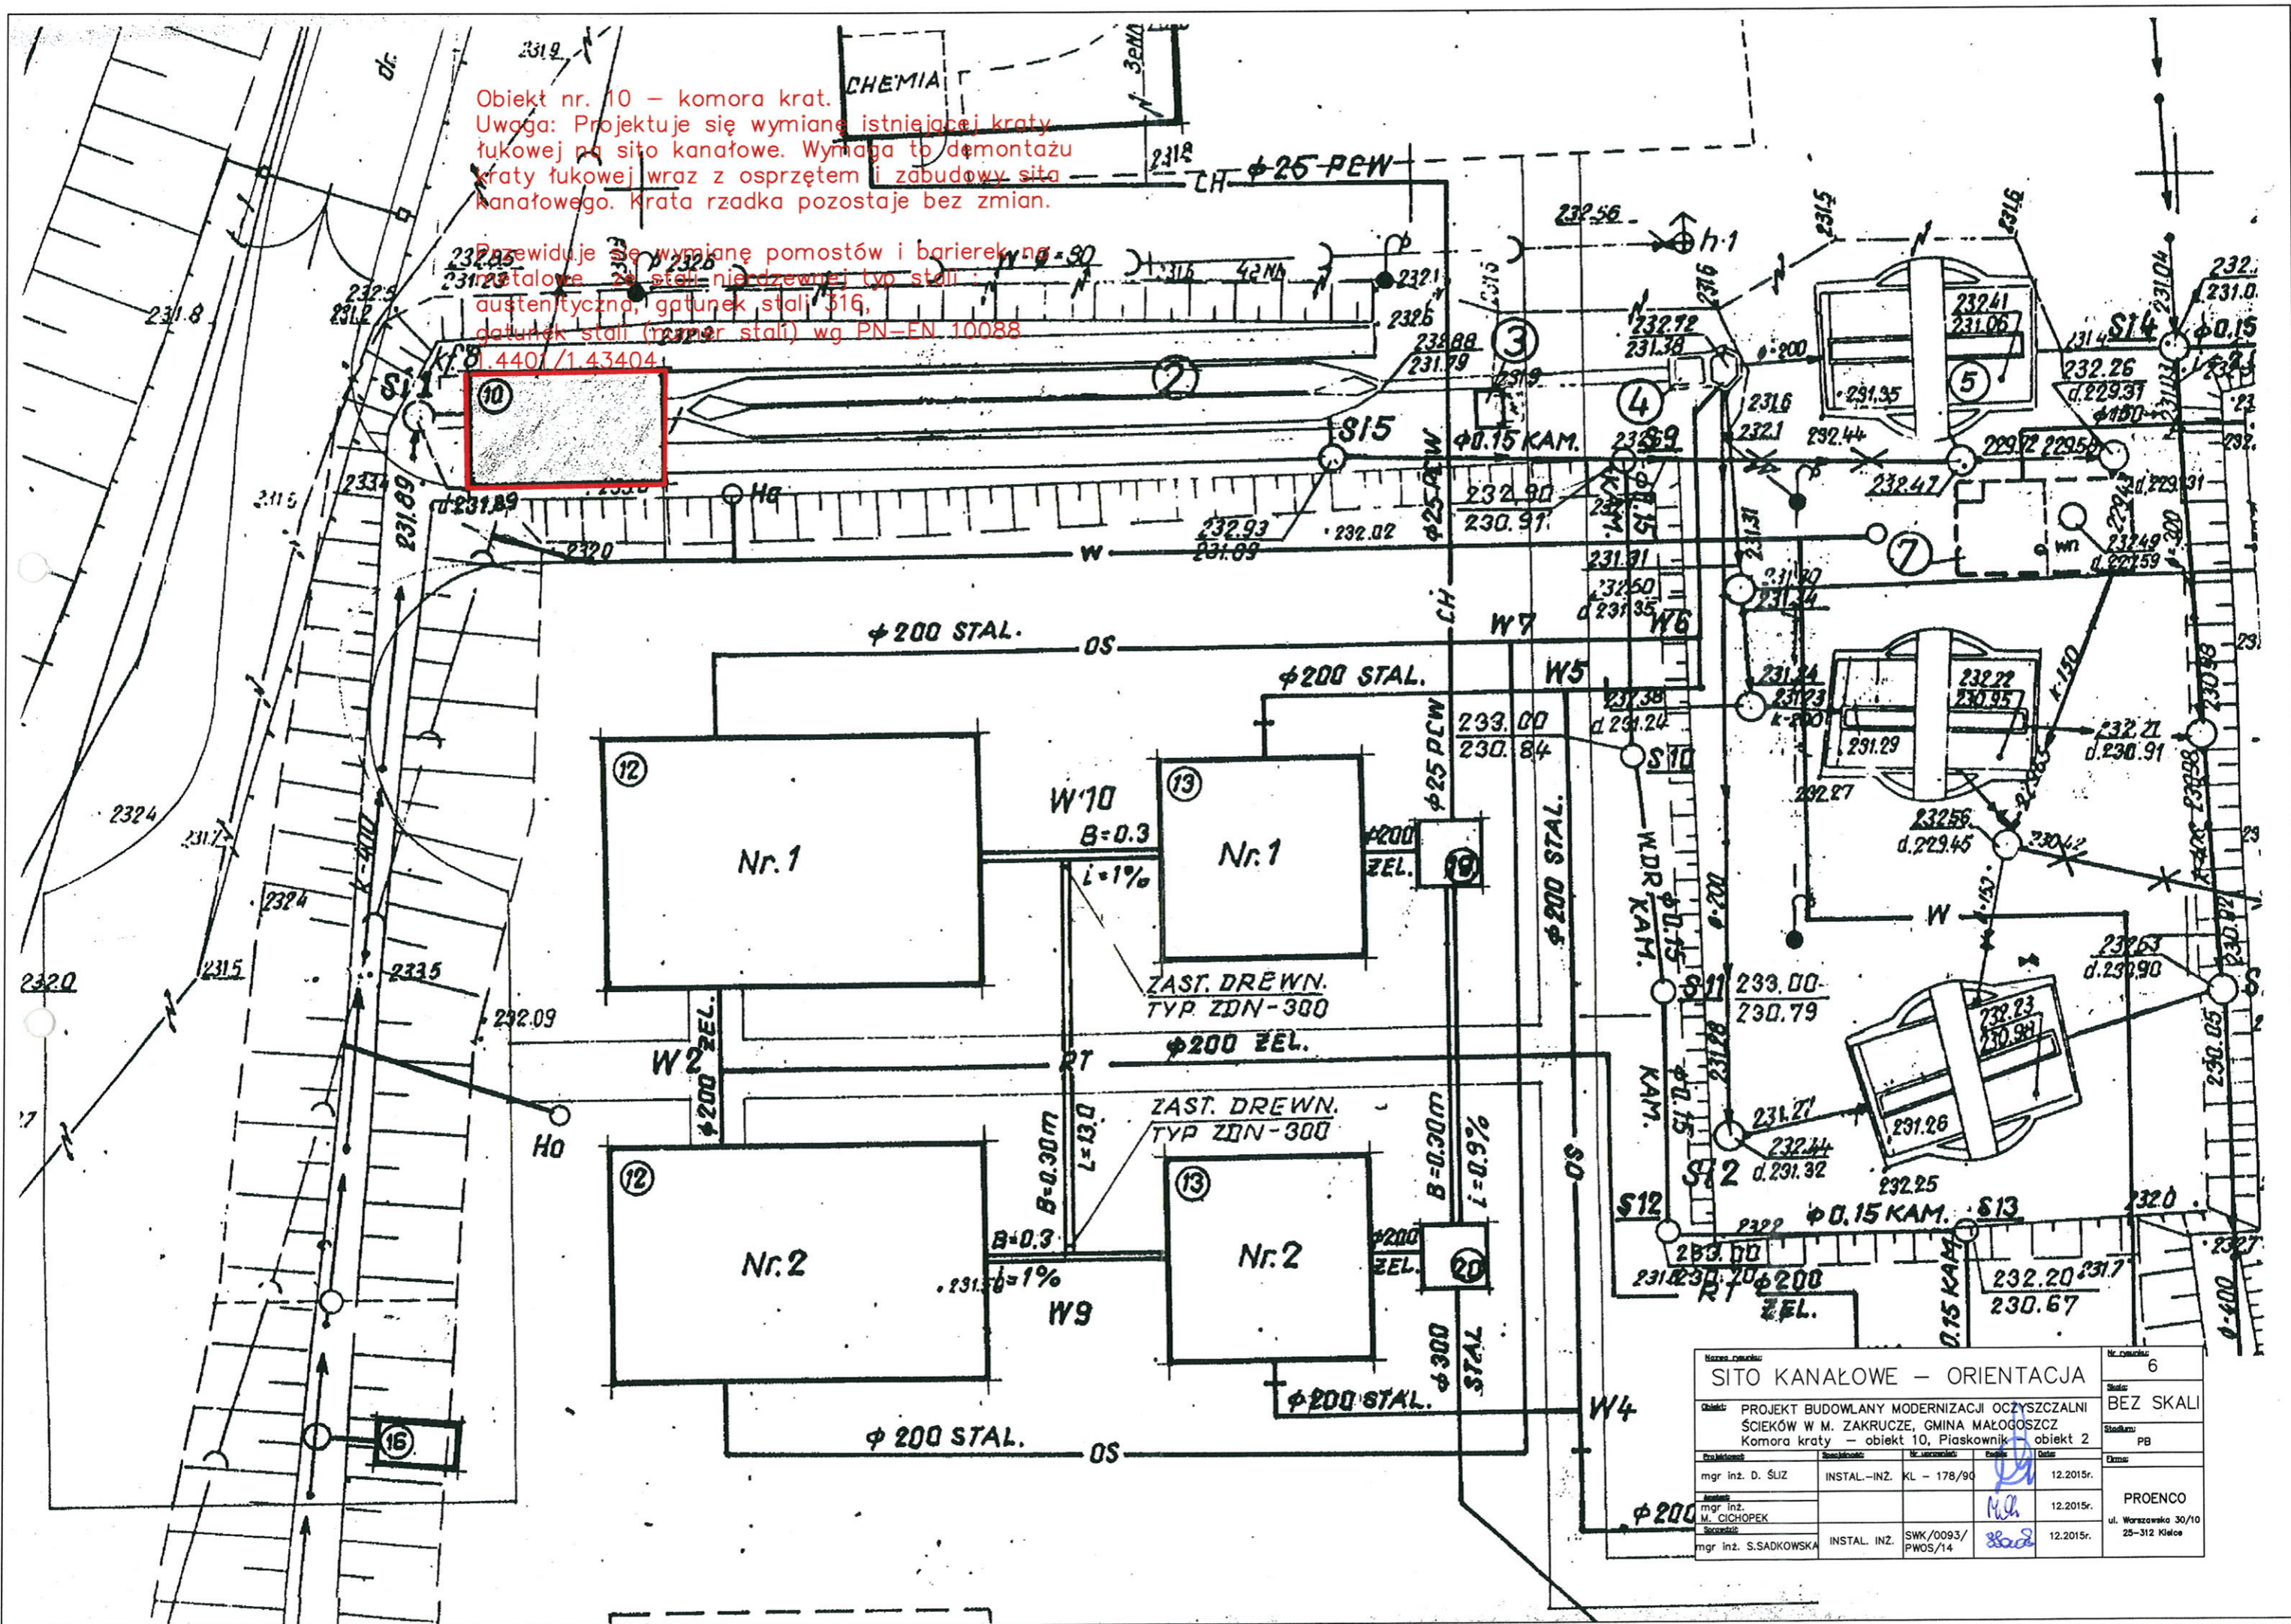

Nazwa projektu: SITO KANAŁOWE – ORIENTACJA				Nr. rysunku: 6
Opis: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZAKRUCZE, GMINA MAŁOGOSZCZ				Skala: BEZ SKALI
Komora kraty – obiekt 10, Piaskownik – obiekt 2				Stan: PB
Projektant: mgr inż. D. ŚLIZ	Instalacja: INSTAL.-INZ.	Nr. wersji: KL - 178/90	Wzrost: 12.2015r.	PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce
Wykonawca: mgr inż. M. CICHÓPEK			12.2015r.	
Weryfikator: mgr inż. S. SĄDKOWSKA	INSTAL. INZ.	SWK/0093/PWOS/14	12.2015r.	